



PT. XD SAKTI INDONESIA
西电斯科印尼有限公司

we ensure the reliable power

Table of Content

General Introduction of Company	1
Factory Location	2
Assembly Workshop	3
Assembly Workshop facility Galleries	4
Winding Workshop	5
Winding Workshop facility Galleries	6
Testing Hall	7
Testing Hall facility Galleries	8
Product	9
Transformers Location	10
Project List 1	11
Project List 2	12
ISO & SMK3 Certificates	13
Type Test Certificate	14
TKDN Certificate	16
Power Transformer Experience List	18
Our Customers	23



PT. XD Sakti Indonesia
We Ensure the Reliable Power



Vision

To provide world-class products and services, to create value for our customers and to pursue the common prosperity of our employees, shareholders and society

Mission

Supply high quality products
Equip power
Serve the society

General Introduction of Company

CHINA XD GROUP (XD Group for short) is one of the largest electric engineering and manufacturing of various sets of high and ultra-high voltage AC/DC transmission and distribution equipment as well as in research & development and trade & financial services in this field.

CHINA XD GROUP dedicates itself on researching, developing and manufacturing high and ultra-high voltage AC/DC transmission and distribution equipment. With advanced and updated design technology, experienced professional teams, top-ranking facilities of the world, strict and efficient management system as well as first-class measuring and testing methodology, it has been evolving into a leading group in this field. CHINA XD GROUP provides a complete range of products with new and innovative technologies and services for the global market in electric transmission and distribution field.

PT. XD SAKTI INDONESIA is domiciled in Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) kav 27,28,29,30. Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi 17330, Cikarang Pusat, Jawa Barat, Indonesia. PT. XD SAKTI INDONESIA is a joint venture company between CHINA XD GROUP and CENTRAL CIPTA MURDAYA (CCM). PT. XD SAKTI INDONESIA was founded in 2012 and covers an area of 81.406 m². The annual production capacity is more than 10.500MVA. The scope of business of the first stage is producing various types of transformer from 70kV-500kV including sales, repair and after-sales service, then the next stage PT. XD SAKTI INDONESIA will produce Air Insulated Switchgear (AIS) and Gas Insulated Switchgear (GIS) including sales and after-sales service.

Factory Location




PT. XD SAKTI INDONESIA

Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 27 - 30. Nagasari village, Serang Baru subdistrict, Bekasi District 17337, West Java, Indonesia.

Phone : 021 2215 7137

Email : bd@xdsakti.com

Website : www.xdsakti.com

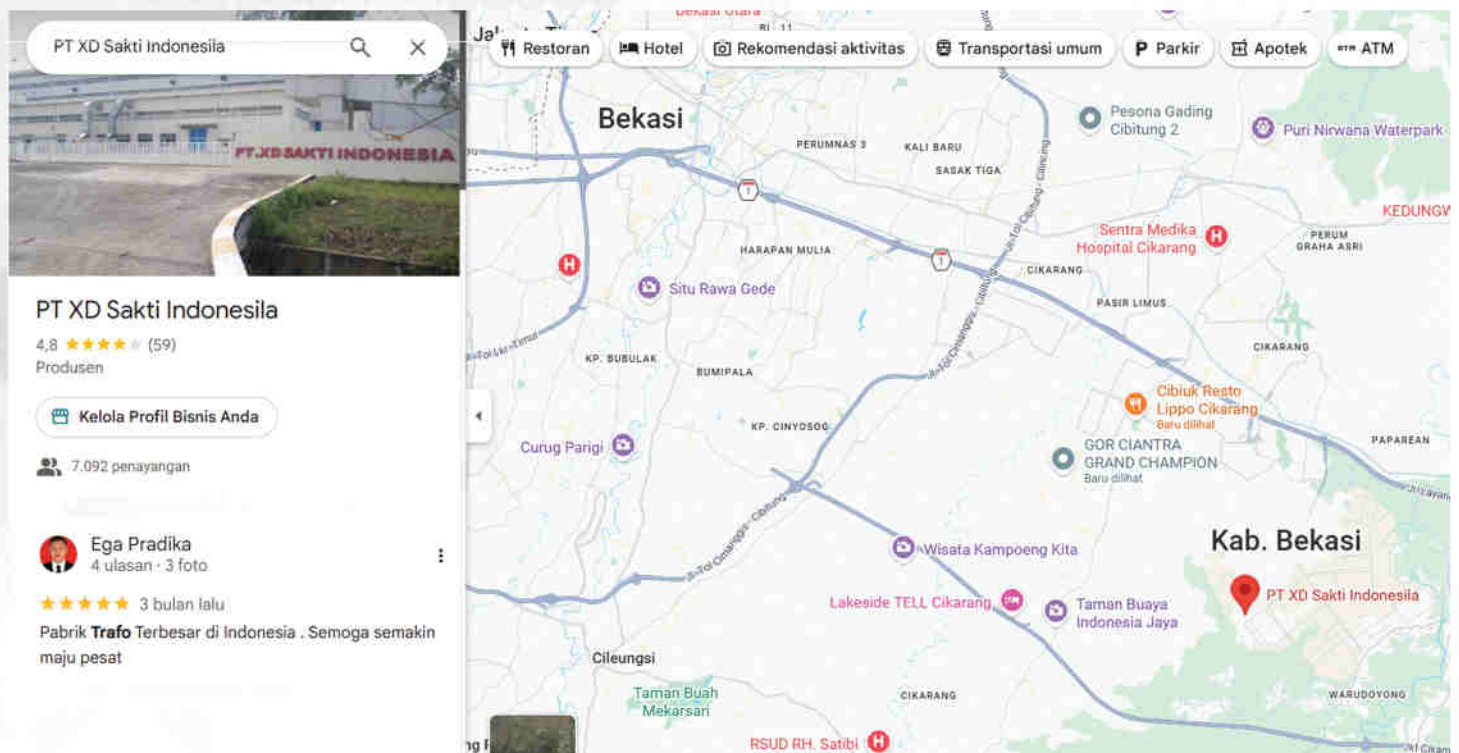



WINDING Workshop

Winding Workshop Size :

Length : 132 m

Width : 24 m

Height : 18 m



WINDING Workshop

Winding Workshop facility galleries

Winding Workshop facility galleries





ASSEMBLY Workshop

Assembly Workshop Size :

Length : 169 m

Width : 30 m


Height : 28 m



ASSEMBLY Workshop

Assembly Workshop facility galleries

Assembly Workshop facility galleries

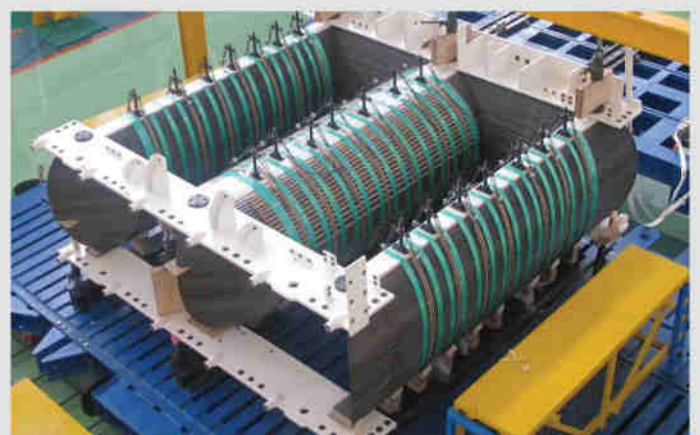



TESTING HALL

Testing Hall Size :

Length : 42 m

Width : 36 m

Height : 30 m



CAPACITOR SYSTEM

TESTING HALL

Testing Hall facility galleries

Testing Hall facility galleries



GENERATOR IMPULSE (Impulse Instrument)



CAPACITOR TOWER



OMICRON



POWER ANALYZER



PRECISION POWER



OMICRON MPD 600 (IVPD Instrument)

TRANSFORMERS PRODUCTS

1. 23/500 kV 685 MVA
2. 500/150 kV 500 MVA GIS/AIS
3. (20-24)/157 kV 420 MVA
4. 500/150 kV 250 MVA
5. 500/150 kV 167 MVA AREVA
6. 500/150 kV 167 MVA ELIN
7. 500/275 kV 167 MVA
8. 275/150 kV 167 MVA
9. 275/150 kV 83.3 MVA
10. 150/20 kV 60 MVA AIS
11. 150/20 kV 60 MVA GIS
12. 150/20 kV 30 MVA
13. 70/20 kV 30 MVA
14. 150/11 kV 30 MVA
15. 150/11 kV 45 MVA
16. 150/33 kV 120 MVA
17. 275 kV 154 MVA
18. 150 kV 70 MVA
19. 150 kV 90 MVA



TRANSFORMERS LOCATION

PT XD SAKTI INDONESIA POWER TRANSFORMER LOCATION



1. ARUN 1x60 MVA – 150/20 kV
2. GITET RIAU-2 2x500 MVA – 500/275 kV
3. PASIR PANGARAIA 1x60 MVA – 150/20 kV
4. New AURDURI / JAMBI 2 1x500 MVA – 500/275 kV
5. KUALA TUNGKAL 1x30 MVA – 150/20 kV
6. SURALAYA 1x250 MVA – 500/150 kV
7. GITET GANDUL 1x500 MVA – 500/150 kV
8. GITET DELTAMAS 2x500 MVA – 500/150 kV
9. UNIVERSAL PLTU INDRAMAYU – (20-24)/157 kV
10. BATANG 2x500 MVA – 500/150 kV
11. GITET KRIAN 2x500 MVA – 500/150 kV
12. GISTET GRESIK 1x500 MVA – 500/150 kV
13. PECATU 2x60 MVA - 150/20 kV
14. MATARAM 2x60 MVA – 150/20 kV
15. DOMPU 1x60 MVA – 150/20 kV
16. RUFY 2x30 MVA – 150/20 kV
17. SOFIFI 1x30 MVA – 150/20 kV
18. TOILI 1x30 MVA – 150/20 kV
19. TELING 1x60 MVA – 150/20 kV
20. PURUK CAHU 1x30 MVA – 150/20 kV
21. GI SUMEDANG 1x30 MVA - 66/22 kV
22. GITET KEDIRI 1x167 MVA - 500/150 kV
23. GIS PEKAN BARU 2x60 MVA - 150/20 kV
24. GI KUALA TUNGKAL 1x30 MVA - 150/20 kV
25. GI LABUAN BAJO 1x30 MVA - 66/22 kV
26. PLTA JATI GEDE 2x70 MVA - 150 kV
27. GITET MEULABOH 3x83.3 MVA - 275/150 kV
28. CIRATA 2x90 MVA - 150 kV
29. BATANG TORU 3x154 MVA - 275 kV
30. GITET PAITON 1x500 MVA - 500/168 kV

PROJECT



GANDUL PROJECT

Transformer type:

500/150 kV 167 MVA Elin

Project Location:

GITET GANDUL Indonesia



CILEGON PROJECT

Transformer type:

500/150 kV 167 MVA Areva

Project Location:

CILEGON Indonesia



GIS KEMBANGAN II PROJECT

Transformer type:

150/22 kV 60 MVA GIS

Project Location:

GIS KEMBANGAN Indonesia



GI PAKNING PROJECT

Transformer type:

150/22 kV 60 MVA AIS

Project Location:

GI PAKNING Indonesia

PROJECT




LABUAN BAJO PROJECT

Transformer type :

66/22 kV 30 MVA

Project Location

GI LABUAN BAJO Indonesia

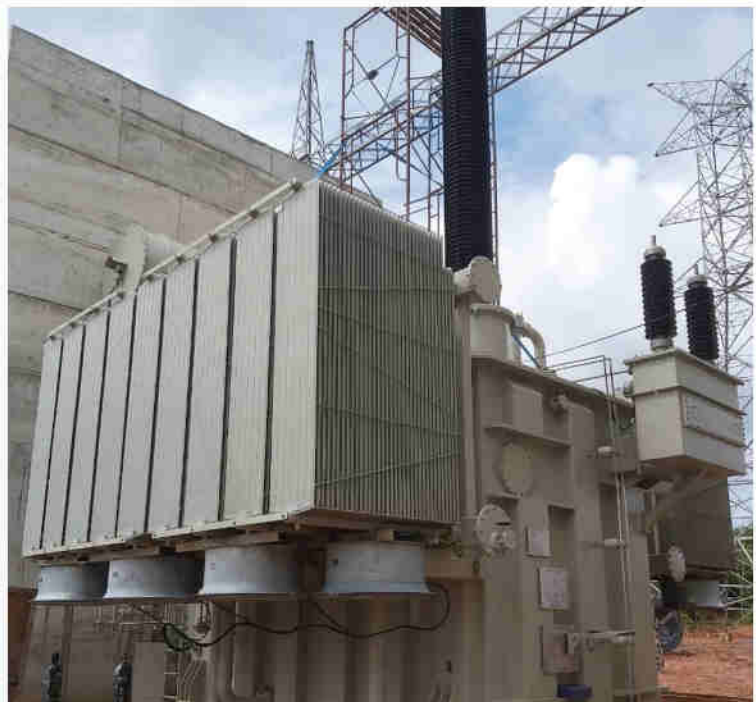

GITET MUARA ENIM PROJECT

Transformer type :

500/275 kV 167 MVA

Project Location

GITET MUARA ENIM Indonesia



GITET GRESIK PROJECT

Transformer type :

500/150 kV 500 MVA GIS

Project Location

GRESIK Indonesia



GI SURALAYA PROJECT

Transformer type :

500/150 kV 250 MVA

Project Location

SURALAYA Indonesia

ISO AND SMK3 CERTIFICATES



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



SMK3

TYPE TEST CERTIFICATES

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS
Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik:
Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	POWER TRANSFORMER, 3 PHASE, 16/30 MVA, ONAN/ONAF, 66/22 kV, 50 Hz, Yyn0d
Model/pertimbangan <i>Model</i>	XD
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	PT. XD SAKTI INDONESIA Kawasan GTTC Kav. 27-29 Desa Nagasari, Cikarang Pusat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar:
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN T3.007-1:2021 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 1: Transformator 66/22 kV
- Technical Particular Guarantee: XD5K-D0C-2024SK024-1
- Drawing number: XD5K-D0C-3046-002.1 Rev.C; XD5K-D0C-3046-002.2 Rev.C; XD5K-D0C-2024SK024-3; XD5K-D0C-3024SK024-4; XD5K-D0C-2024SK024-5; XD5K-D0C-2024SK024-6; XD5K-D0C-3045SK024-1; XD5K-D0C-3044

Berdasarkan:
Referring to

Laporan Pengujian No.: LTAT/4183/10125073/2026
Test Report No.
Tanggal: 11-08-2026
Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN


No. Sertifikat / *Certificate No.*: 011/01125073/2700000/2026; tanggal: 17-08-2026
Expiry date: 11-09-2031
Sertifikat ini berlaku sepanjang standar uji terkait masih berlaku.
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 66-22 kV 30 MVA

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS
Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik:
Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	Power Transformer, 3 Phase, 18/30 MVA, ONAN/ONAF, 150/22/10 kV, 50 Hz, Yyn0d
Model/pertimbangan <i>Model</i>	XD
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	PT. XD SAKTI INDONESIA Kawasan GTTC Kav. 27-29 Desa Nagasari, Cikarang Pusat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar:
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN T3.007-2: 2016 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 2: Transformator 150/22/10 kV
- Technical Particular Guarantee: OSB.710.00005
- Drawing Number: OSB.710.00006; OSB.710.00026; OSB.710.00087; OSB.710.00098; OSB.710.00099; OSB.00082; OSB.710.00062

Berdasarkan:
Referring to

Laporan Pengujian No.: LTAT/3083/10106183/2022
Test Report No.
Tanggal: 26-09-2022
Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN


No. Sertifikat / *Certificate No.*: 011/10106183/23000000/2022; tanggal: 26-09-2022
Expiry date: 26-09-2027
Sertifikat ini berlaku sepanjang standar uji terkait masih berlaku.
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 150-22 kV 30 MVA

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS
Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik:
Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	POWER TRANSFORMER, 3 PHASE, 16/30 MVA, ONAN/ONAF, 150 / 22 / 10 kV, 50 Hz, Yyn0d
Model/pertimbangan <i>Model</i>	XD
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	PT. XD SAKTI INDONESIA Kawasan GTTC Kav. 27-29 Desa Nagasari, Cikarang Pusat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar:
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN T3.007-2:2016 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 2: Transformator 150/22/10 kV
- Technical Particular Guarantee Document No. XD5K-D0C-40-150-001.5 Rev.B
- Drawing number: XD5K-D0C-40-150-001.5 Rev.B; XD5K-D0C-40-150-001.3 Rev.B; XD5K-D0C-40-150-006.5 Rev.B; XD5K-D0C-40-150-009; XD5K-D0C-40-150-008.2; XD5K-D0C-40-150-007; XD5K-D0C-40-150-008 Rev.C; XD5K-D0C-40-150-009; Schematic Diagram Control Cabinet

Berdasarkan:
Referring to

Laporan Pengujian No.: LTAT/4543/10125067/2026
Test Report No.
Tanggal: 21-08-2026
Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN


No. Sertifikat / *Certificate No.*: 011/10125067/27000000/2026; tanggal: 26-08-2026
Expiry date: 23-08-2031
Sertifikat ini berlaku sepanjang standar uji terkait masih berlaku.
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 66-22 kV 30 MVA

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS
Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik:
Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	POWER TRANSFORMER, 1 PHASE, 100/134/167 MVA, ONAN/ONAF 1/ONAF 2, 500 / 5 / 160 / 5 / 71.5 kV, 50 Hz, 30d
Model/pertimbangan <i>Model</i>	XD
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	PT XD Sakti Indonesia Kawasan GTTC Kav. 27-29 Desa Nagasari, Cikarang Pusat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar:
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN T3.007-5:2016 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 5: Transformator 500/167/13 kV
- Technical Document Interbus Transformer (BT): 0131-KLP-00-E-GTTC-435
- Approval Document Number: XD5K-D0C-0022 Rev. A; XD5K-D0C-0022 Rev.B; XD5K-D0C-0023 Rev. A; XD5K-D0C-0024 Rev. A; XD5K-D0C-0029 Rev. A; XD5K-D0C-0024 Rev. B; Minutes of Meeting PT XD Sakti Indonesia and PT PLN UPT BTB

Berdasarkan:
Referring to

Laporan Pengujian No.: LTAT/7709/10120538/2025
Test Report No.
Tanggal: 15-12-2025
Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN


No. Sertifikat / *Certificate No.*: 012/10120538/27000000/2025; tanggal: 15-12-2025
Expiry date: 15-12-2030
Sertifikat ini berlaku sepanjang standar uji terkait masih berlaku.
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 500-150 kV 167MVA

TYPE TEST CERTIFICATES

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS

Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik :

Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan	:	Power Transformer, 1 Phases, 100.2/13.8/167 MVA,
Dimensi	:	ONAN/ONAF/ONAF 2 500/-S / 2S/-S / 66 kV, 50 Hz, 1a0-1
Merak pertanggung	:	XD Sakti Indonesia
Produsen	:	
Diproduksi oleh	:	PT XD Sakti Indonesia
Produksi by	:	Kawasan GTTC, Kav. 27-29, Desa Nagasari, Gikarang Puri, Jawa Barat 17300

telah memenuhi persyaratan standar :
has fulfilled the requirements of the standard

IEC 60076-1 (2011-04), IEEE C57.101 (2008), SPLN T3.007-03 : 2017, Technical Particular Guarantee,
Drawing No : 050.710.00032, 050.710.00031, 050.710.00035 sheet 1-29.

Berdasarkan :

Referring to

Laporan Pengujian No. : L1AT/2407/10100378/2021

Test Report No.

Tanggal : 02-09-2021

Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN

No. Sertifikat / Drawing No. : 003/10100378/C280000001/2021, tanggal : 08-09-2021

Bekasla hingga / Valid until : 09-08-2026

Sertifikat ini berlaku sepanjang standar yg terkait masih berlaku
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 500-275 kV 167 MVA

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS

Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknik, peralatan listrik:
Technically verified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	Power Transformer, 1 PHASE, 300/83,3 MVA, ONAN/ONAF, 275/-0,5 / 363/-0,5 / 28 kV, 50 Hz, 1af+1
Model peminangan <i>Trademark</i>	XL
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	PT. XD SAKTI INDONESIA Kawasan GUTC Kay 27-29 Desa Nagasari, Cikarang Pusat Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar :
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN TL007-3 : 2017 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 3 : Transformator
275/165/20 kV
- Technical Particular Guarantee
- Drawing Number No : 05B.710.0004, FB-5120-001-1, 05B.710.00028 Sheet 1-29

Berdasarkan :
Referring to

Laporan Pengujian No : LTAT/2230/12104467/2022

Test Report No.

Tanggal : 01-07-2022
Date

SENIOR MANAGER PENGUJIAN

No. Sertifikat / *Certificate No.* : 006/12104467/C2900000/2022 ; tanggal : 13-07-2022
Berlaku hingga / *Valid until* : 01-07-2027

Sertifikat ini berlaku sepanjang standar ini berlaku masih berlaku
This certificate is good as long as the related standard is valid

Type Test 275-150 kV 83.3 MVA



PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS

Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik :
Technically certified that the electrical apparatus :

Nama peralatan	POWER TRANSFORMER, 3 PHASE, 300/400/500 MVA,
Varian dari item	ONAN/ONAF/ODAF, 500/316/20,5 kV, 50 Hz, YNyn0-d
Model pemeriksaan	XD
Produktorisasi oleh	PT. XD SAKTI INDONESIA
Produktorisasi by	Kawasan GUTC, Kav. 27-29 Una Nugroho, Cikarang Barat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar :
has fulfilled the requirements of the standard

- SPLN T3.007-5:2023 SPESIFIKASI TRANSFORMATOR TENAGA Bagian 5, Transformator 300/160/71,5 kV
 - Technical Particular Guarantee : 02-GISTET PATON-G-TT-01
 - Drawing number : 02-GISTET PATON-G-TT-02, 02-GISTET PATON-G-TT-03, 02-GISTET PATON-G-TT-04, 02-GISTET PATON-G-TT-05, 02-GISTET PATON-G-TT-06, 02-GISTET PATON-G-TT-07, 02-GISTET PATON-G-TT-08, 02-GISTET PATON-G-TT-09, 02-GISTET PATON-G-TT-10, 02-GISTET PATON-G-TT-11, 02-GISTET PATON-G-TT-12, 02-GISTET PATON-G-TT-13, 02-GISTET PATON-G-TT-14, 02-GISTET PATON-G-TT-15, 02-GISTET PATON-G-TT-16, 02-GISTET PATON-G-TT-17, 02-GISTET PATON-G-TT-18, 02-GISTET PATON-G-TT-19, 02-GISTET PATON-G-TT-20, 02-GISTET PATON-G-TT-21, 02-GISTET PATON-G-TT-22, 02-GISTET PATON-G-TT-23, 02-GISTET PATON-G-TT-24, 02-GISTET PATON-G-TT-25, 02-GISTET PATON-G-TT-26, 02-GISTET PATON-G-TT-27, 02-GISTET PATON-G-TT-28, 02-GISTET PATON-G-TT-29, 02-GISTET PATON-G-TT-30, 02-GISTET PATON-G-TT-31, 02-GISTET PATON-G-TT-32, 02-GISTET PATON-G-TT-33, 02-GISTET PATON-G-TT-34, 02-GISTET PATON-G-TT-35, 02-GISTET PATON-G-TT-36, 02-GISTET PATON-G-TT-37, 02-GISTET PATON-G-TT-38, 02-GISTET PATON-G-TT-39, 02-GISTET PATON-G-TT-40, 02-GISTET PATON-G-TT-41, 02-GISTET PATON-G-TT-42, 02-GISTET PATON-G-TT-43, 02-GISTET PATON-G-TT-44, 02-GISTET PATON-G-TT-45, 02-GISTET PATON-G-TT-46, 02-GISTET PATON-G-TT-47, 02-GISTET PATON-G-TT-48, 02-GISTET PATON-G-TT-49, 02-GISTET PATON-G-TT-50, 02-GISTET PATON-G-TT-51, 02-GISTET PATON-G-TT-52, 02-GISTET PATON-G-TT-53, 02-GISTET PATON-G-TT-54, 02-GISTET PATON-G-TT-55, 02-GISTET PATON-G-TT-56, 02-GISTET PATON-G-TT-57, 02-GISTET PATON-G-TT-58, 02-GISTET PATON-G-TT-59, 02-GISTET PATON-G-TT-60, 02-GISTET PATON-G-TT-61, 02-GISTET PATON-G-TT-62, 02-GISTET PATON-G-TT-63, 02-GISTET PATON-G-TT-64, 02-GISTET PATON-G-TT-65, 02-GISTET PATON-G-TT-66, 02-GISTET PATON-G-TT-67, 02-GISTET PATON-G-TT-68, 02-GISTET PATON-G-TT-69, 02-GISTET PATON-G-TT-70, 02-GISTET PATON-G-TT-71, 02-GISTET PATON-G-TT-72, 02-GISTET PATON-G-TT-73, 02-GISTET PATON-G-TT-74, 02-GISTET PATON-G-TT-75, 02-GISTET PATON-G-TT-76, 02-GISTET PATON-G-TT-77, 02-GISTET PATON-G-TT-78, 02-GISTET PATON-G-TT-79, 02-GISTET PATON-G-TT-80, 02-GISTET PATON-G-TT-81, 02-GISTET PATON-G-TT-82, 02-GISTET PATON-G-TT-83, 02-GISTET PATON-G-TT-84, 02-GISTET PATON-G-TT-85, 02-GISTET PATON-G-TT-86, 02-GISTET PATON-G-TT-87, 02-GISTET PATON-G-TT-88, 02-GISTET PATON-G-TT-89, 02-GISTET PATON-G-TT-90, 02-GISTET PATON-G-TT-91, 02-GISTET PATON-G-TT-92, 02-GISTET PATON-G-TT-93, 02-GISTET PATON-G-TT-94, 02-GISTET PATON-G-TT-95, 02-GISTET PATON-G-TT-96, 02-GISTET PATON-G-TT-97, 02-GISTET PATON-G-TT-98, 02-GISTET PATON-G-TT-99, 02-GISTET PATON-G-TT-100

Berdasarkan :
Referring to

Laporan Pengujian No. : LTAT/3437/101.25.208/2026
 Test Report No.
 Tanggal : 20-05-2023
 Date

SERVIS KUALITAS PENGUJIAN



PT PLN (Persero)

No. Sertifikat / Certificate No. : 010/10125208/272000000/2026 ; tanggal / 20-05-2023

Berkas gambar / Data sheet : 20-05-2023

Sertifikat ini berlaku sepanjang standar yg tertera masih berlaku
 This certificate is good as long as the standard involved is valid

Type Test **500-150 kV 500 MVA**

PT PLN (Persero)
PUSAT SERTIFIKASI

SERTIFIKAT PENGUJIAN JENIS

Type Testing Certificate

Menyatakan bahwa secara teknis, peralatan listrik :

Technically certified that the electrical apparatus

Nama peralatan <i>Name of item</i>	:	GENERATOR STEP UP TRANSFORMER, 3 Phase, 411/548/683 MVA, ODAF / ODAF 1/ODAF 2, 500 / 23 kV, 50 Hz, YNdl
Merek pemiagaan <i>Trademark</i>	:	
Diproduksi oleh <i>Produced by</i>	:	PT XD SAKTI INDONESIA Kawasan GTDC Rev. 27 29 Dura Nagasari, Cikarang Pusat, Jawa Barat

telah memenuhi persyaratan standar :
has fulfilled the requirements of the standard

- IEC 60076-1:2011
- Technical Particular Guarantee
- Letter from PLN Indonesia Power Surabaya PGU No. 0096/KIT.09.01/PLN/0660000/2024
- Drawing number : XD5K-DOC-0002 Rev.05 / XD5K-DOC-0003 Rev.0 / XD5K-DOC-0002 Rev.02 / XD5K-DOC-0006 Rev.04 / XD5K-DOC-0007 Rev.04 / XD5K-DOC-0008 Rev.01 / XD5K-DOC-00018 Rev.0 / XD5K-DOC-00012 Rev.0

Berdasarkan :
Referring to

Laporan Pengujian No. : LTAT/0060/10115134/2025

Test Report No.

Tanggal : 14-01-2025

Date

SINIRK MANAGER PENGUJIAN

No. Sertifikat / *Certificate No.* : 0011/10115134/27000000/2025 ; tanggal : 17-01-2025

Berlaku hingga / *Valid until* : 14-01-2026

Sertifikat ini berlaku sepanjang standar uji teknik masih berlaku
This certificate is valid as long as the related standard is valid

Type Test 500 kV 685MVA

TKDN (LOCAL CONTENT) CERTIFICATES

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 703/SJ-IND.8/TKDN/LV/02/2026

Kementerian Perindustrian memberikan Sertifikat TKDN kepada:

Nama Perusahaan	PT XD SAKTI INDONESIA
Alamat Perusahaan	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Alamat Pabrik	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Bidang Usaha	27113 - INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)

Dengan rincian barang,

Jenis Barang	Transformator (Trafo) Daya
Tipe Barang	SFZ-30000/66
Spesifikasi barang	66/22kV 30MVA AIS
Kode HS	85043425
Merek	>

Dengan Nilai TKDN Terbilang :43,41 %
Empat Puluh Tiga Koma Empat Satu Persen
Tanggal Masa Berlaku :26 Februari 2026 - 26 Februari 2031

Dengan Nilai BMP Terbilang :3,00 %
Tiga Persen
Tanggal Masa Berlaku :2025-05-14 - 2028-05-14

Nilai TKDN dan BMP Terbilang :46,41 %
Empat Puluh Enam Koma Empat Satu Persen

yang berlaku sesuai dengan masa berlaku nilai TKDN atau nilai BMP.

Jakarta, 26 Februari 2026
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

 #3705 Heru Kustanto

TKDN 66 / 22 kV 30 MVA

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 733/SJ-IND.8/TKDN/LV/02/2026

Kementerian Perindustrian memberikan Sertifikat TKDN kepada:

Nama Perusahaan	PT XD SAKTI INDONESIA
Alamat Perusahaan	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Alamat Pabrik	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Bidang Usaha	27113 - INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)

Dengan rincian barang,

Jenis Barang	Transformator (Trafo) Daya
Tipe Barang	SFZ-30000/150
Spesifikasi barang	150/22/10kV 30MVA AIS
Kode HS	85043425
Merek	>

Dengan Nilai TKDN Terbilang :44,35 %
Empat Puluh Empat Koma Tiga Lima Persen
Tanggal Masa Berlaku :27 Februari 2026 - 27 Februari 2031

Dengan Nilai BMP Terbilang :3,00 %
Tiga Persen
Tanggal Masa Berlaku :2025-05-14 - 2028-05-14

Nilai TKDN dan BMP Terbilang :47,35 %
Empat Puluh Tujuh Koma Tiga Lima Persen

yang berlaku sesuai dengan masa berlaku nilai TKDN atau nilai BMP.

Jakarta, 27 Februari 2026
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

 #3710 Heru Kustanto

TKDN 150 / 22 kV 30 MVA

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 704/SJ-IND.8/TKDN/LV/02/2026

Kementerian Perindustrian memberikan Sertifikat TKDN kepada:

Nama Perusahaan	PT XD SAKTI INDONESIA
Alamat Perusahaan	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Alamat Pabrik	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Bidang Usaha	27113 - INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)

Dengan rincian barang,

Jenis Barang	Transformator (Trafo) Daya
Tipe Barang	SFZ-60000/150
Spesifikasi barang	150/22/10kV 60MVA AIS
Kode HS	85043425
Merek	>

Dengan Nilai TKDN Terbilang :43,12 %
Empat Puluh Tiga Koma Satu Dua Persen
Tanggal Masa Berlaku :26 Februari 2026 - 26 Februari 2031

Dengan Nilai BMP Terbilang :3,00 %
Tiga Persen
Tanggal Masa Berlaku :2025-05-14 - 2028-05-14

Nilai TKDN dan BMP Terbilang :46,12 %
Empat Puluh Enam Koma Satu Dua Persen

yang berlaku sesuai dengan masa berlaku nilai TKDN atau nilai BMP.

Jakarta, 26 Februari 2026
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

 #3717 Heru Kustanto

TKDN 150 / 22 kV 60 MVA

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 909/SJ-IND.8/TKDN/LV/01/2026

Kementerian Perindustrian memberikan Sertifikat TKDN kepada:

Nama Perusahaan	PT XD SAKTI INDONESIA
Alamat Perusahaan	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Alamat Pabrik	JL. KAWASAN INDUSTRI TERPADU INDONESIA CINA (KITIC) KAVELING 27-30, Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17337, Fax. 02122157158
Bidang Usaha	27113 - INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)

Dengan rincian barang,

Jenis Barang	Transformator (Trafo) Daya
Tipe Barang	DFSZ-166667/500
Spesifikasi barang	500/168/71,5 kV 167 MVA AIS
Kode HS	85043425
Merek	>

Dengan Nilai TKDN Terbilang :45,62 %
Empat Puluh Lima Koma Enam Dua Persen
Tanggal Masa Berlaku :30 Januari 2026 - 30 Januari 2031

Dengan Nilai BMP Terbilang :3,00 %
Tiga Persen
Tanggal Masa Berlaku :2025-05-14 - 2028-05-14

Nilai TKDN dan BMP Terbilang :48,62 %
Empat Puluh Delapan Koma Enam Dua Persen

yang berlaku sesuai dengan masa berlaku nilai TKDN atau nilai BMP.

Jakarta, 30 Januari 2026
Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri

 #1773 Heru Kustanto

TKDN 500 / 150 kV 167 MVA

TKDN (LOCAL CONTENT) CERTIFICATES



SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Power Transformer
 Tipe Spesifikasi : SF2-60000/150
 Kode HS : 85043425
 Merk : 85043425
 Terbilang : 26,95%
 Standard Produk : Dua puluh enam koma sembilan lima persen
 Sertifikat Produk : LPA-0001/11748-PTKDN.KOM/X/2025
 No. Laporan :

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT XD SAKTI INDONESIA
 Alamat : Jalan Kawasan Industri Terpadu Indonesia China Kav. 27-30, Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17330
 NPWP : 31.563.223.2-413.000
 Jenis Industri : INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER) (KBLI: 27113)
 No. Tanda Sah : 16548/5J-IND.8/E-TKDN/10/2025

Jakarta, 29 Oktober 2025
 Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto



TKDN 150 / 22 kV 60 MVA GIS



TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Power Transformer
 Tipe : ODFSZ-167000/500
 Spesifikasi : 167 MVA 500/275 kV, 50Hz
 Kode HS : 85042329
 Merk : 85042329
 Nilai TKDN : 28,85%
 Terbilang : Dua puluh delapan koma sembilan lima persen
 Standard Produk :
 Sertifikat Produk : LPA-1540/PK-4333/PTKDNKOM-INFRAS/23
 No. Laporan :

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT XD Sakti Indonesia
 Alamat : Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 27, 28, 29 dan 30, Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
 NPWP : 31.563.223.2-413.000
 Jenis Industri : Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) (KBLI: 27113)
 No. Tanda Sah : 2799/5J-IND.8/TKDN/3/2023

Jakarta, 17 Maret 2023

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



TKDN 500 / 275 kV 167 MVA



TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Power Transformer
 Tipe : SFP2-500000/500
 Spesifikasi : 500 MVA 500/150 kV, 50 Hz
 Kode HS : 85042329
 Merk : 85042329
 Nilai TKDN : 25,10%
 Terbilang : Dua puluh lima koma satu nol persen
 Standard Produk :
 Sertifikat Produk : LPA-3372/PK-4333/PTKDNKOM-INFRAS/23
 No. Laporan :

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT XD Sakti Indonesia
 Alamat : Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 27, 28, 29 dan 30, Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
 NPWP : 31.563.223.2-413.000
 Jenis Industri : Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) (KBLI: 27113)
 No. Tanda Sah : 6415/5J-IND.8/TKDN/7/2023

Jakarta, 27 Juli 2023

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



TKDN 500 / 150 kV 500 MVA



TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Power Transformer
 Tipe : ODFSZ-83300/275
 Spesifikasi : 83.3 MVA 275/150 kV, 50Hz
 Kode HS : 85042329
 Merk : 85042329
 Nilai TKDN : 29,48%
 Terbilang : Dua puluh sembilan koma empat delapan persen
 Standard Produk :
 Sertifikat Produk : LPA-1341/PK-4333/PTKDNKOM-INFRAS/23
 No. Laporan :

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT XD Sakti Indonesia
 Alamat : Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 27, 28, 29 dan 30, Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
 NPWP : 31.563.223.2-413.000
 Jenis Industri : Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) (KBLI: 27113)
 No. Tanda Sah : 2800/5J-IND.8/TKDN/3/2023

Jakarta, 17 Maret 2023

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



TKDN 275 / 150 kV 83.3 MVA

POWER TRANSFORMER EXPERIENCE LIST

PT. XD SAKTI INDONESIA EXPERIENCE LIST

No	User	Project Name	Transformer Type	Project Location
1	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Cilegon
2	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Deltamas
3	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Balaraja
4	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GITET Gandul
5	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 250MVA	GITET Suralaya Baru
6	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Deltamas
7	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Ujung Berung
8	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Tasikmalaya
9	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Kediri
10	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GITET Cibat
11	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 - APLN	(20-24)/157kV 420MVA	Universal PLTU Indramayu
12	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Krian
13	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Lautan Steel
14	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Cengkareng
15	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Tangerang Baru
16	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Cibat
17	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Tangerang Baru
18	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Lengkong II
19	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Sinar Sahabat
20	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Tambun
21	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Cikasungka (Ext. Trf-4)
22	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Kebumen
23	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Maligi
24	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Cikumpay
25	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Pelabuhan Ratu
26	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI KIIC II
27	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Wadaslintang
28	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Balapulang (Ext Trafo 2)

POWER TRANSFORMER EXPERIENCE LIST

PT. XD SAKTI INDONESIA EXPERIENCE LIST

29	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Bunar Baru/UIP IV
30	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Driyorejo
31	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Kebon Sirih II
32	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Bandung Timur Baru
33	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Kupang
34	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 30MVA	GI RUFY
35	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 30MVA	GI Puruk Cahu
36	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tahun 2016 - APLN	150/20kV 30MVA	GI Toili
37	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GITET Batang
38	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GITET Batang
39	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	500/150kV 500MVA GIS	GIS Gresik
40	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Ternate 1
41	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Antosari
42	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Lumajang
43	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Tanggul
44	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Sukolilo
45	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Kenjeran
46	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Tandes
47	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - APLN	150/20kV 60MVA	GI Pasir Pangraian
48	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	500/150kV 167MVA AREVA	GITET Kediri
49	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Nusa Dua II/Pecatu No.1&2
50	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Teling
51	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Pekanbaru
52	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Banjarmasin/Ulin
53	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Kembangan II/Metland Cyber City
54	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Kemayoran II
55	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Arun
56	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Argamakmur

POWER TRANSFORMER EXPERIENCE LIST

PT. XD SAKTI INDONESIA EXPERIENCE LIST

No	User	Project Name	Transformer Type	Project Location
57	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Mataram
58	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Dompu
59	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Sengkol Ext (Trafo #3)
60	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Tembilahan
61	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Pangkalan Kerinci
62	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Tenau
63	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 60MVA	GI Luwu / Belopa
64	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Kuala Tungkal
65	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Bolontio/Tolinggula
66	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Moutong
67	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Leok
68	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Toli Toli
69	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2017 - IDB	150/20kV 30MVA	GI Bangkir
70	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GI TET Gandul
71	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - APLN	500/150kV 167MVA ELIN	GI TET Gandul IBT 1
72	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Danayasa
73	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - APLN	150/20kV 60MVA GIS	GIS Kuala Tanjung
74	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - APLN	150/20kV 30MVA	GI Sofifi
75	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA AIS	GI Metro
76	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA AIS	GI Kuala Tanjung
77	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA AIS	GI Pakuan Ratu
78	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA AIS	GI Bintuhan
79	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA AIS	GI Sidomulyo
80	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 60MVA GIS	GIS Ngagel
81	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	150/20kV 30MVA AIS	GI Majene

POWER TRANSFORMER EXPERIENCE LIST

PT. XD SAKTI INDONESIA EXPERIENCE LIST

No	User	Project Name	Transformer Type	Project Location
82	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	500/150kV 167MVA ELIN	GITET Duri Kosambi
83	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	500/275kV 167MVA	GITET New Aurduri/Jambi
84	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	500/275kV 167MVA	GITET Muara Enim
85	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2019 - IDB	500/275kV 167MVA	GITET Riau 2/ Perawang/x New Garuda Sakti
86	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2020 - APLN	500/275kV 167MVA	GITET Muara Enim
87	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2021 - APLN	66/22kV 30MVA	GI Labuan Bajo
88	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2021 - IDB	150/22kV 60MVA AIS	GI Teluk Ratai
89	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga Tahun 2021 - IDB	150/22kV 30MVA AIS	GI Kandangan
90	J.O. Sinohydro – PP	Jatigede Hydro Electric Power Plant Project (Jatigede HEPP) Step-Up Transformer and Accessories	150kV 70MVA	PLTA Jatigede
91	PT. Wuhan Southern Geo Engineering Indonesia	Meulaboh/Nagan Raya 3&4 CFSP 2 x 200mw Special Facility Project	275/150kV 83.3MVA	GITET Meulaboh/Nagan Raya
92	PT Nusantara Energi Mandiri and But Sinohydro Cooperation Limited	Cirata 145mw Floating Solar Power Project	150kV 90MVA	2 Main Transformers Cirata
93	PT. Indonesia Power	Replacement Main Generator Transformer Unit 6 Suralaya	685 MVA 23/500 kV	PLTU Suralaya GSUT Unit 6
94	PT. Gunung Raja Paksi	New Transformer Procurement	150/33kV 120MVA	PT. Gunung Raja Paksi Cibitung
95	PT. Hasta Karya Perdana	Gardu Induk 150 kV KIT Batang	150/22kV 60MVA	GI KIT Batang
96	PT. Kerinci Merangin Hidro	Gardu Induk PLTA Merangin	150/20kV 30MVA	PLTA Merangin
97	Sinohydro Corporation Limited (Batang Toru HEPP)	Indonesia Batang Toru Hydro Electric Power Plant Project (4 x 127,5 MW)	275 kV 154 MVA	Indonesia Batang Toru Hydro Electric Power Plant
98	PT. Kentjana Sakti Indonesia	Deltamas Extension	500 kV 167 MVA	GITET Deltamas
99	PT. Kentjana Sakti Indonesia	Deltamas Extension	150/20kV 60MVA	GITET Deltamas
100	PT. Kentjana Sakti Indonesia	GIS 4 IKN	150/20kV 60MVA	GIS 4 IKN
101	PT. Citramasjaya Teknik Mandiri	Gardu Induk 150/20 kV 60 MVA Proyek GI 150 kV Subang Baru	150/20kV 60MVA	GI Subang Baru
102	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat (MTU) Transformator Tenaga 2023	150/20kV 60MVA	GI Baros
103	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat (MTU) Transformator Tenaga 2023	150/20kV 60MVA	GI Subang baru
104	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat (MTU) Transformator Tenaga 2023	150/20kV 60MVA	GI Teluk Jame II
105	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat (MTU) Transformator Tenaga 2023	150/20kV 60MVA	Spare GIS Wirobrajan
106	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat (MTU) Transformator Tenaga 2023	150/20kV 60MVA	Spare Jatirangon
107	PT. Indokomas Buana Perkasa	Pengadaan Trafo Daya 500 kV GITET Kalipuro	500 kV 167 MVA	GITET Kalipuro
108	PT. Centra Multi Elektrindo	Pengadaan Trafo tenaga 150/20 kV 60 MVA GI Pakning	150/20kV 60MVA	GI Pakning
109	PT. Sangkan Jaya	Pengadaan Trafo Tenaga 500/168kV 500 MVA Proyek GITET Paiton	500/168 kV 500 MVA	GITET Paiton
110	PT. Siemens Energy Indonesia	Pengadaan Transformator Tenaga 500/150 kV 167 MVA GITET Bangil	500/150kV 167MVA	GITET Bangil
111	PT. Siemens Energy Indonesia	Pengadaan Trafo Tenaga 150/20 kV 60 MVA Proyek GI 150kV GI Cikande	150/20kV 60MVA	GI Cikande

POWER TRANSFORMER EXPERIENCE LIST

PT. XD SAKTI INDONESIA EXPERIENCE LIST

No	User	Project Name	Transformer Type	Project Location
112	PT. Sapta Guna Utama	Pengadaan Trafo Tenaga 150/20 KV 60 MVA Proyek GI Lubuk Gaung	150/20kv 60MVA	GI Lubuk Gaung
113	PT. Sapta Guna Utama	Pengadaan Trafo Tenaga 150/20 KV 60 MVA Proyek GI Sorek	150/20kv 60MVA	GI Sorek
114	PT. PLN Nusantara Power Construction	Proyek EPC (Turn Key) Switchyard 150KV GSM dan OHL 20KV Gorontalo	150/20kv 30MVA	Gorontalo Smelter Mining Yard
115	PT. PLN Persero Indonesia	Pengadaan Material Terpusat Transformator Tenaga Tahun 2024	66/22kv 30MVA	GI Sumedang
116	PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI	Perjanjian Pengadaan Trafo Tenaga 150/20 Kv 60 MVA Proyek GI 150kv Subang Baru	150/20kv 60MVA	GI Subang baru
117	PT INDOKARYA ELEKTRIK MANDIRI	Pengadaan Trafo Tenaga GITET 500 KV Ngimbang	500/150kv 167MVA	GI Ngimbang
118	PT CITICON ADHI NUGRAHA	Pengadaan Trafo Tenaga GITET 500 KV Ngimbang	500/150kv 167MVA	GI Ngimbang
119	PT. Sejahtera Mulia Kencana	Pembangunan GI 150 Kv PATI II/Trangkil	150/22kv 60MVA	GI 150kv PATI / Trangkil
120	PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI	Pengadaan Trafo Tenaga 150/20 kv 60 MVA Proyek GI 150 kV Kudus II/Nalumsari	150/22kv 60MVA	GI Kudus / Nalumsari
121	PT INFORMATION DATASYSTEM	PROYEK EXTENSION TRAFU BAY 30 MVA GI 150 KV KELAPA	150/22kv 30MVA	GI 150 kV Kelapa
122	PLN UIT JBT	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 GI 150KV CIBATU	150/22kv 60MVA	GI 150 KV CITRA HABITAT
123	PLN UIT JBT	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 GI 150KV Srandol, Gombong, Kudus, Bantul	150/22kv 60MVA	GI 150 KV BANYUWANGI
124	PLN UIT JBT	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 GITET 500KV NEW UJUNG BERUNG (SPARE)	150/22kv 60MVA	GI 150 KV SIDOARJO
125	PLN UIT JBM	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 GI 150KV BANYUWANGI	150/22kv 60MVA	GI 150 KV BANYUWANGI
126	PLN UIT JBM	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 GI 150KV SIDOARJO	150/22kv 60MVA	GI 150 KV SIDOARJO
127	PLN UIT JBM	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2024 GI 150KV PLTA TULUNGAGUNG	66/22kv 30MVA	GI 70 KV PLTA TULUNG AGUNG
128	PLN UIT JBB	PENGADAAN MATERIAL TERPUSAT TRANSFORMATOR TENAGA TAHUN 2025 (PENYEDIAAN BARANG, TRANSPORTASI DAN PEMASANGAN BARANG) GI 150KV CITRA HABITAT	150/22kv 60MVA	GI 150 KV CIBATU
129	PLN Batam	PENGADAAN TRAFU TENAGA 60 MVA 150/20 KV-AIS	150/20kv 60MVA AIS	BATAM/GIS KABIL
130	PLN Batam	PENGADAAN TRAFU TENAGA 60 MVA 150/20 KV-AIS	150/20kv 60MVA AIS	BATAM/GIS NONGSA
131	PT Indokomas Buana Perkasa	Pengadaan Trafo Daya 30 MVA 66/22 kV untuk Pekerjaan Pembangunan GI 66 KV ALAS EXT 30 MVA	66/22kv 30MVA	GI ALAS
132	JO PT Bagus Karya-Jiangxi Jiusheng International Electric Power Engineering Co.,Ltd	Ambon PLTGU	150/11 kv 30 MVA	PLTGU AMBON
133	JO PT Bagus Karya-Jiangxi Jiusheng International Electric Power Engineering Co.,Ltd	Ambon PLTGU	150/11 kv 45 MVA	PLTGU AMBON
134	PT KEMBAR ABADI PRIMA	PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150kv TELUK JAMBE II	150/22/10kv 60 MVA AIS	GI 150kv TELUK JAMBE II
135	PT AMSAK BANGUN PERSADA	EXT. 1 TRAFU BAY GI 150 LV LBI (1 TB, 1 TRAFU)	150/22/10kv 60 MVA AIS	GI 150kv LBI

OUR CUSTOMERS



XD PT. XD SAKTI INDONESIA
西电斯科印尼有限公司

Kawasan KITIC, Kav 27, 28, 29, 30, Nagasari, Serang Baru,
Bekasi 17337, Jawa Barat , Indonesia

Phone. +62 21 2215 7137

Email. bd@xdsakti.com

Website. www.xdsakti.com

After Sales Support. claim.xdsakti.com